


STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

FLORIANÓPOLIS / Hercílio Luz, INTL (SBFL)
RWY 14


AD ELEV: 17'

RNAV PUNOD 4A


TA 9000'	D-ATIS 127.45	TWR FLORIANÓPOLIS 118.70	APP FLORIANÓPOLIS 119.50 119.65 129.45 128.95 129.60	ACC CURITIBA 124.40 124.775 125.40 127.05 128.40 135.00
----------	------------------	-----------------------------	--	---

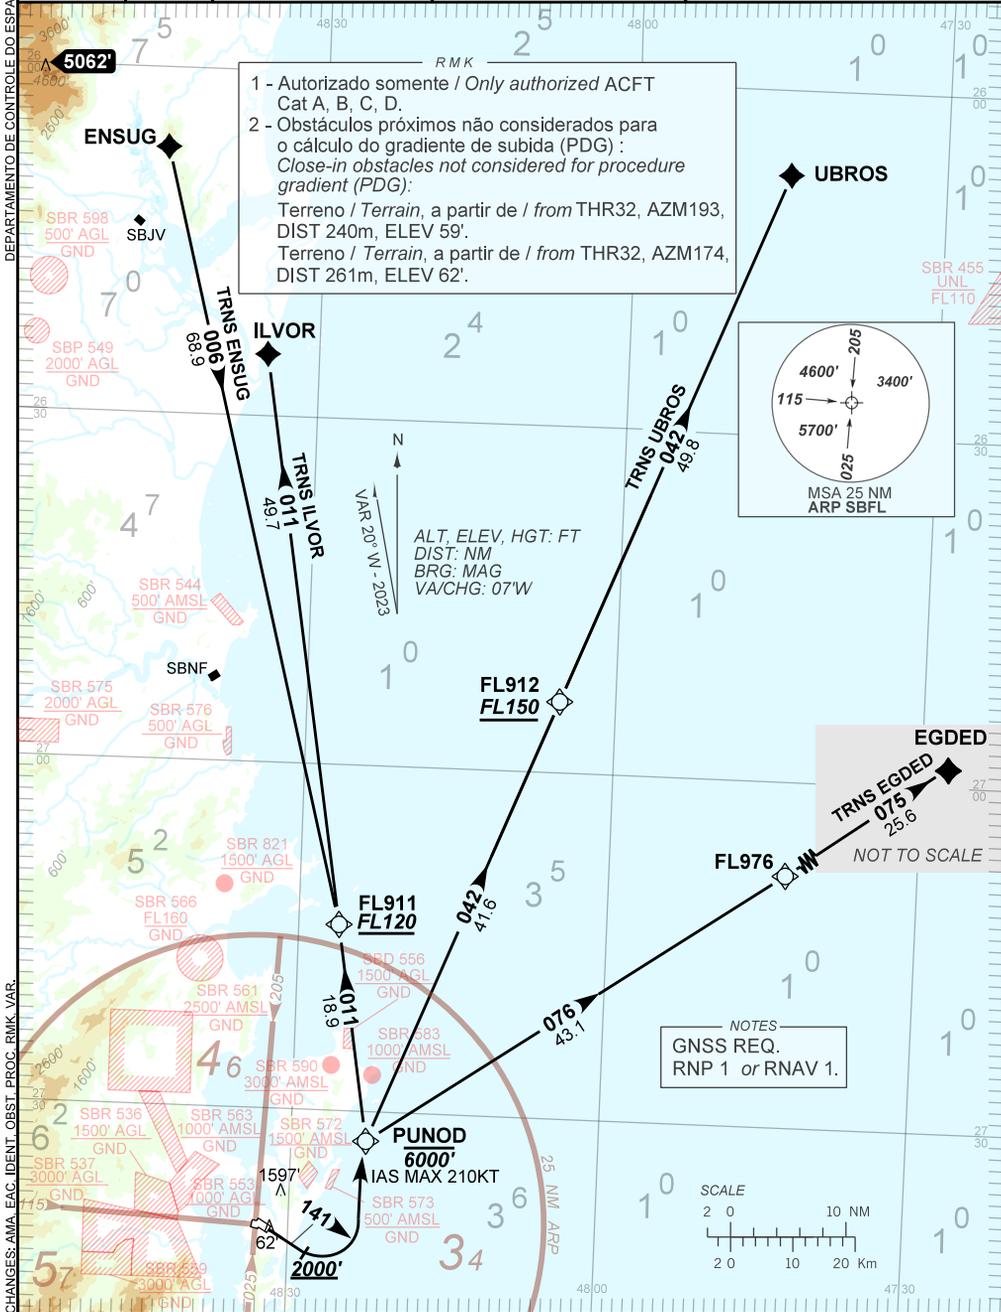

1 - Autorizado somente / Only authorized ACFT
Cat A, B, C, D.
2 - Obstáculos próximos não considerados para
o cálculo do gradiente de subida (PDG) :
Close-in obstacles not considered for procedure
gradient (PDG):
Terreno / Terrain, a partir de / from THR32, AZM193,
DIST 240m, ELEV 59'.
Terreno / Terrain, a partir de / from THR32, AZM174,
DIST 261m, ELEV 62'.



NOTES
GNSS REQ.
RNP 1 or RNAV 1.



CHANGES: AMA, EAC, IDENT, OBST, PROC, RMK, VAR.